
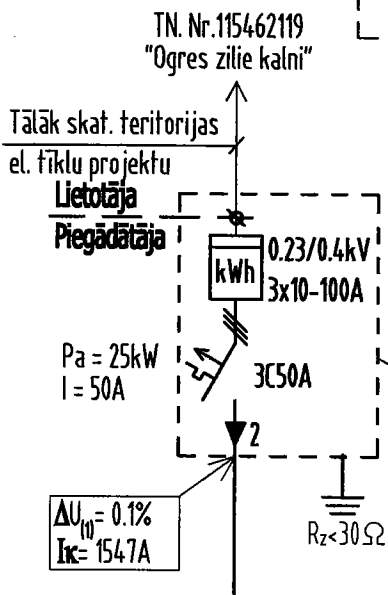


Tālāk skatīt ELT-3 lapu

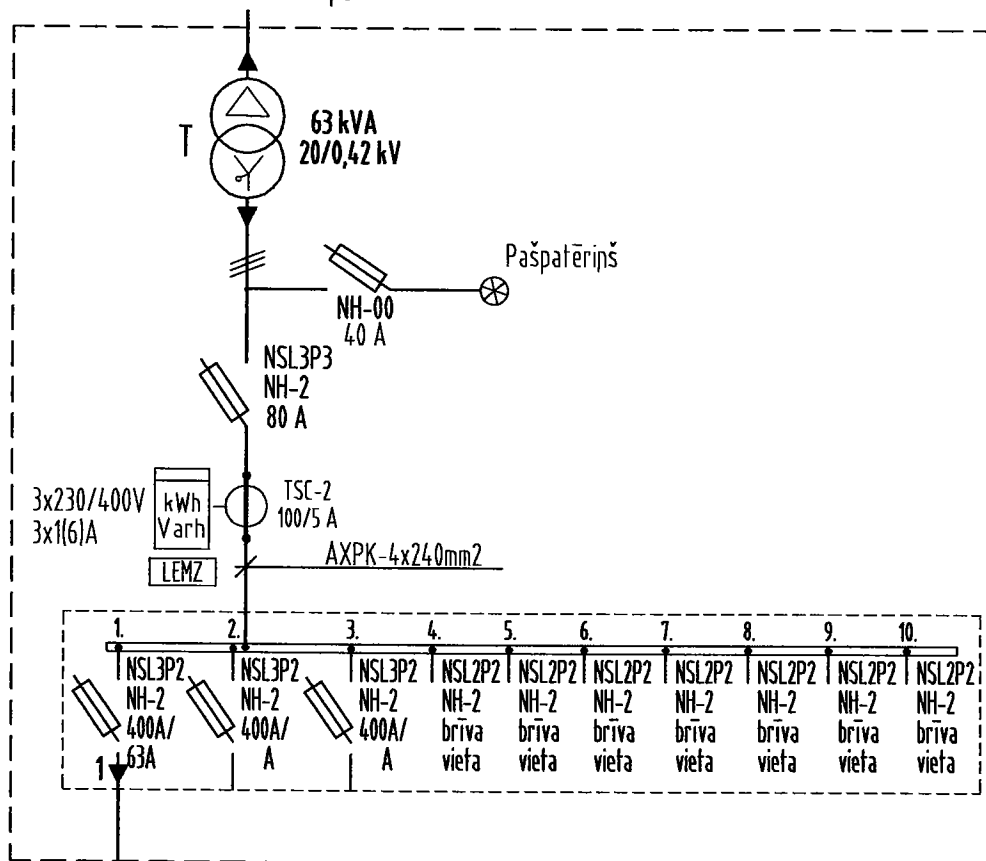

Proj. 0,4 kV kab. gala apdares tehniskie rādītāji
1. Proj. 0,4 kV gala apdare EPKT0015 (4-35mm <sup>2</sup> ), "Raychem"
2. Proj. 0,4 kV gala apdare EPKT0015 (4-35mm <sup>2</sup> ), "Raychem"

Proj. US-1,  
E-N-LU-II-3/(16-63)-T35-35  
uzstādīt uz "P" metāla pamatnes

KODS				IZMAIŅAS				IZPILDĪJA		DATUMS	
PASŪTĪTĀJS				OBJEKTS				STADIJA		MARKA	
SIA "A Vide"				Slēpošanas trases jaunbūve "Ogres Zilie kalni", Ogrē, Ogres novadā				TP		ELT	
PASŪTĪJUMA Nr.				RĀSĒJUMA NOSAUKUMS				MĒROGS		LAPA	
E - 7/12				0.4 kV ELEKTROAPGĀDES APRĒKINA SHĒMA						ELT-4	
Proj. daļas v-j		A. Auziņš		2.12.		<div>ELEKTROPM</div> <div>Reg. Nr. 40003965223</div> <div>Preses iela 2, Ogre, LV-5001</div> <div>fālr. 65020981, faks. 65020977</div>					
Izstrādāja		G. Lejkriste		2.12.							
FAILA Nr.											
PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA NAV IZMANTOJAMA CITU OBJEKTU PROJEKTEŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "ELEKTRO PM"											